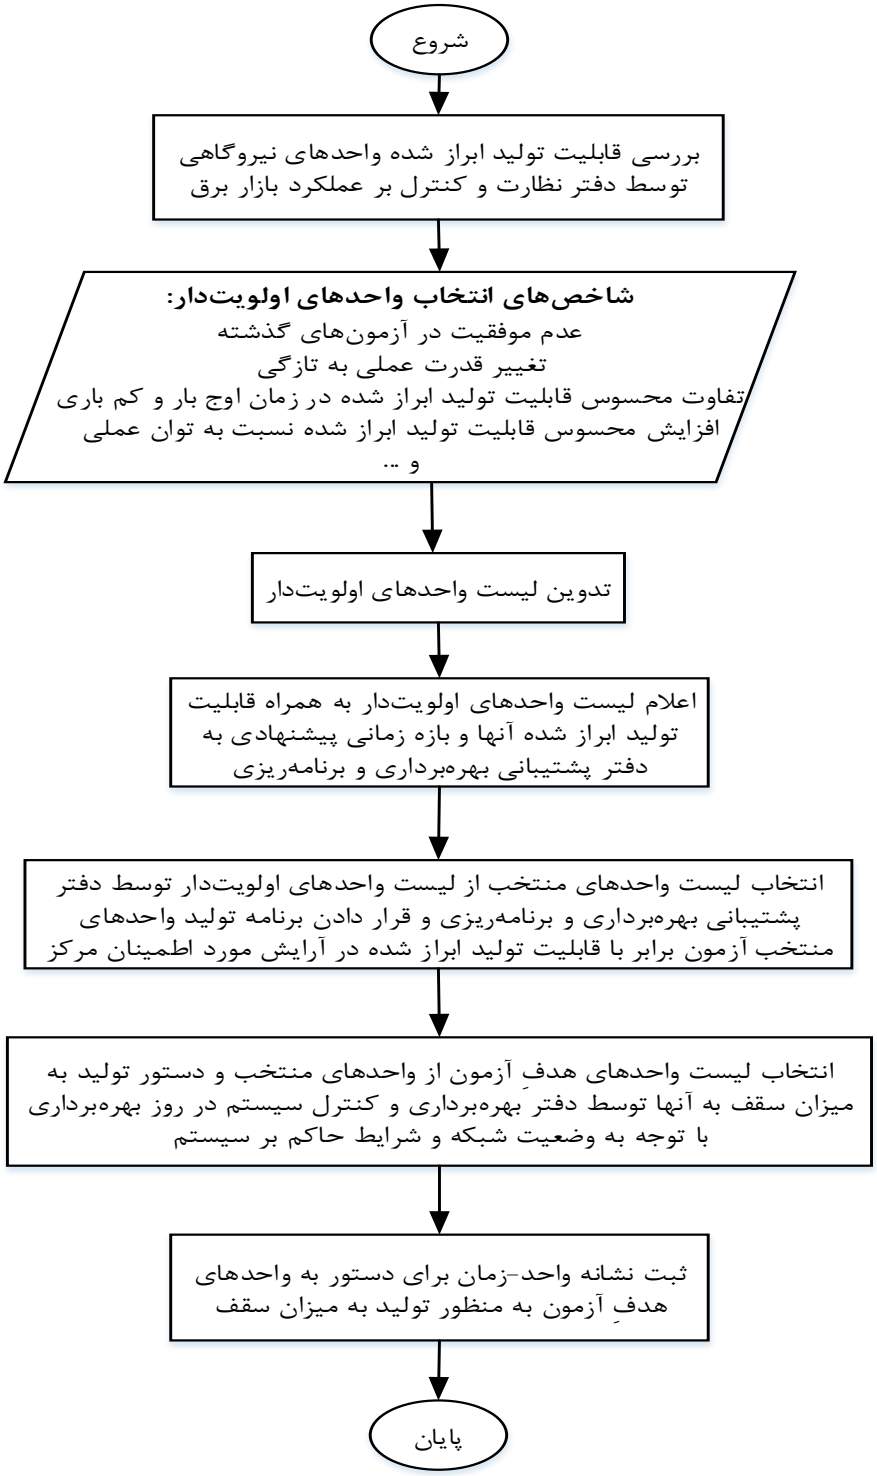
شروع
بررسی قابلیت تولید ابراز شده واحدهای نیروگاهی توسط دفتر نظارت و کنترل بر عملکرد بازار برق
شاخص‌های انتخاب واحدهای اولویت‌دار:
عدم موفقیت در آزمون‌های گذشته
تغییر قدرت عملی به تازگی
تفاوت محسوس قابلیت تولید ابراز شده در زمان اوج بار و کم باری
افزایش محسوس قابلیت تولید ابراز شده نسبت به توان عملی
و ...
تدوین لیست واحدهای اولویت‌دار
اعلام لیست واحدهای اولویت‌دار به همراه قابلیت تولید ابراز شده آنها و بازه زمانی پیشنهادی به دفتر پشتیبانی بهره‌برداری و برنامه‌ریزی
انتخاب لیست واحدهای منتخب از لیست واحدهای اولویت‌دار توسط دفتر پشتیبانی بهره‌برداری و برنامه‌ریزی و قرار دادن برنامه تولید واحدهای منتخب آزمون برابر با قابلیت تولید ابراز شده در آرایش مورد اطمینان مرکز
انتخاب لیست واحدهای هدفِ آزمون از واحدهای منتخب و دستور تولید به میزان سقف به آنها توسط دفتر بهره‌برداری و کنترل سیستم در روز بهره‌برداری با توجه به وضعیت شبکه و شرایط حاکم بر سیستم
ثبت نشانه واحد-زمان برای دستور به واحدهای هدفِ آزمون به منظور تولید به میزان سقف
پایان